


CASSONE DI SPALLA NORD




SEZ.-1		SEZ.-2		SEZ.-3		SEZ.-4		SEZ.-5	
PRINCIPALE 4-P1114	800	SECONDOARIO 4-P1214	800	PRINCIPALE 4-P1114	800	SECONDOARIO 4-P1214	800	PRINCIPALE 4-P1114	800
5-EL+140	800	5-EL+140	800	P2-EL+165 5-EL+140	800	P2-EL+165 5-EL+140	800	P1-EL+190 P2-EL+165 5-EL+140	800
								X1-FL-M1-EL+215 P2-EL+165 5-EL+140	800
								600/800 M1-FL-X1-EL+215 P2-EL+165 5-EL+140	800
								600/800 M1-FL-X1-EL+215 P2-EL+165 5-EL+140	800

DOCUMENTO VALIDO SOLAMENTE PER VIE CAVI

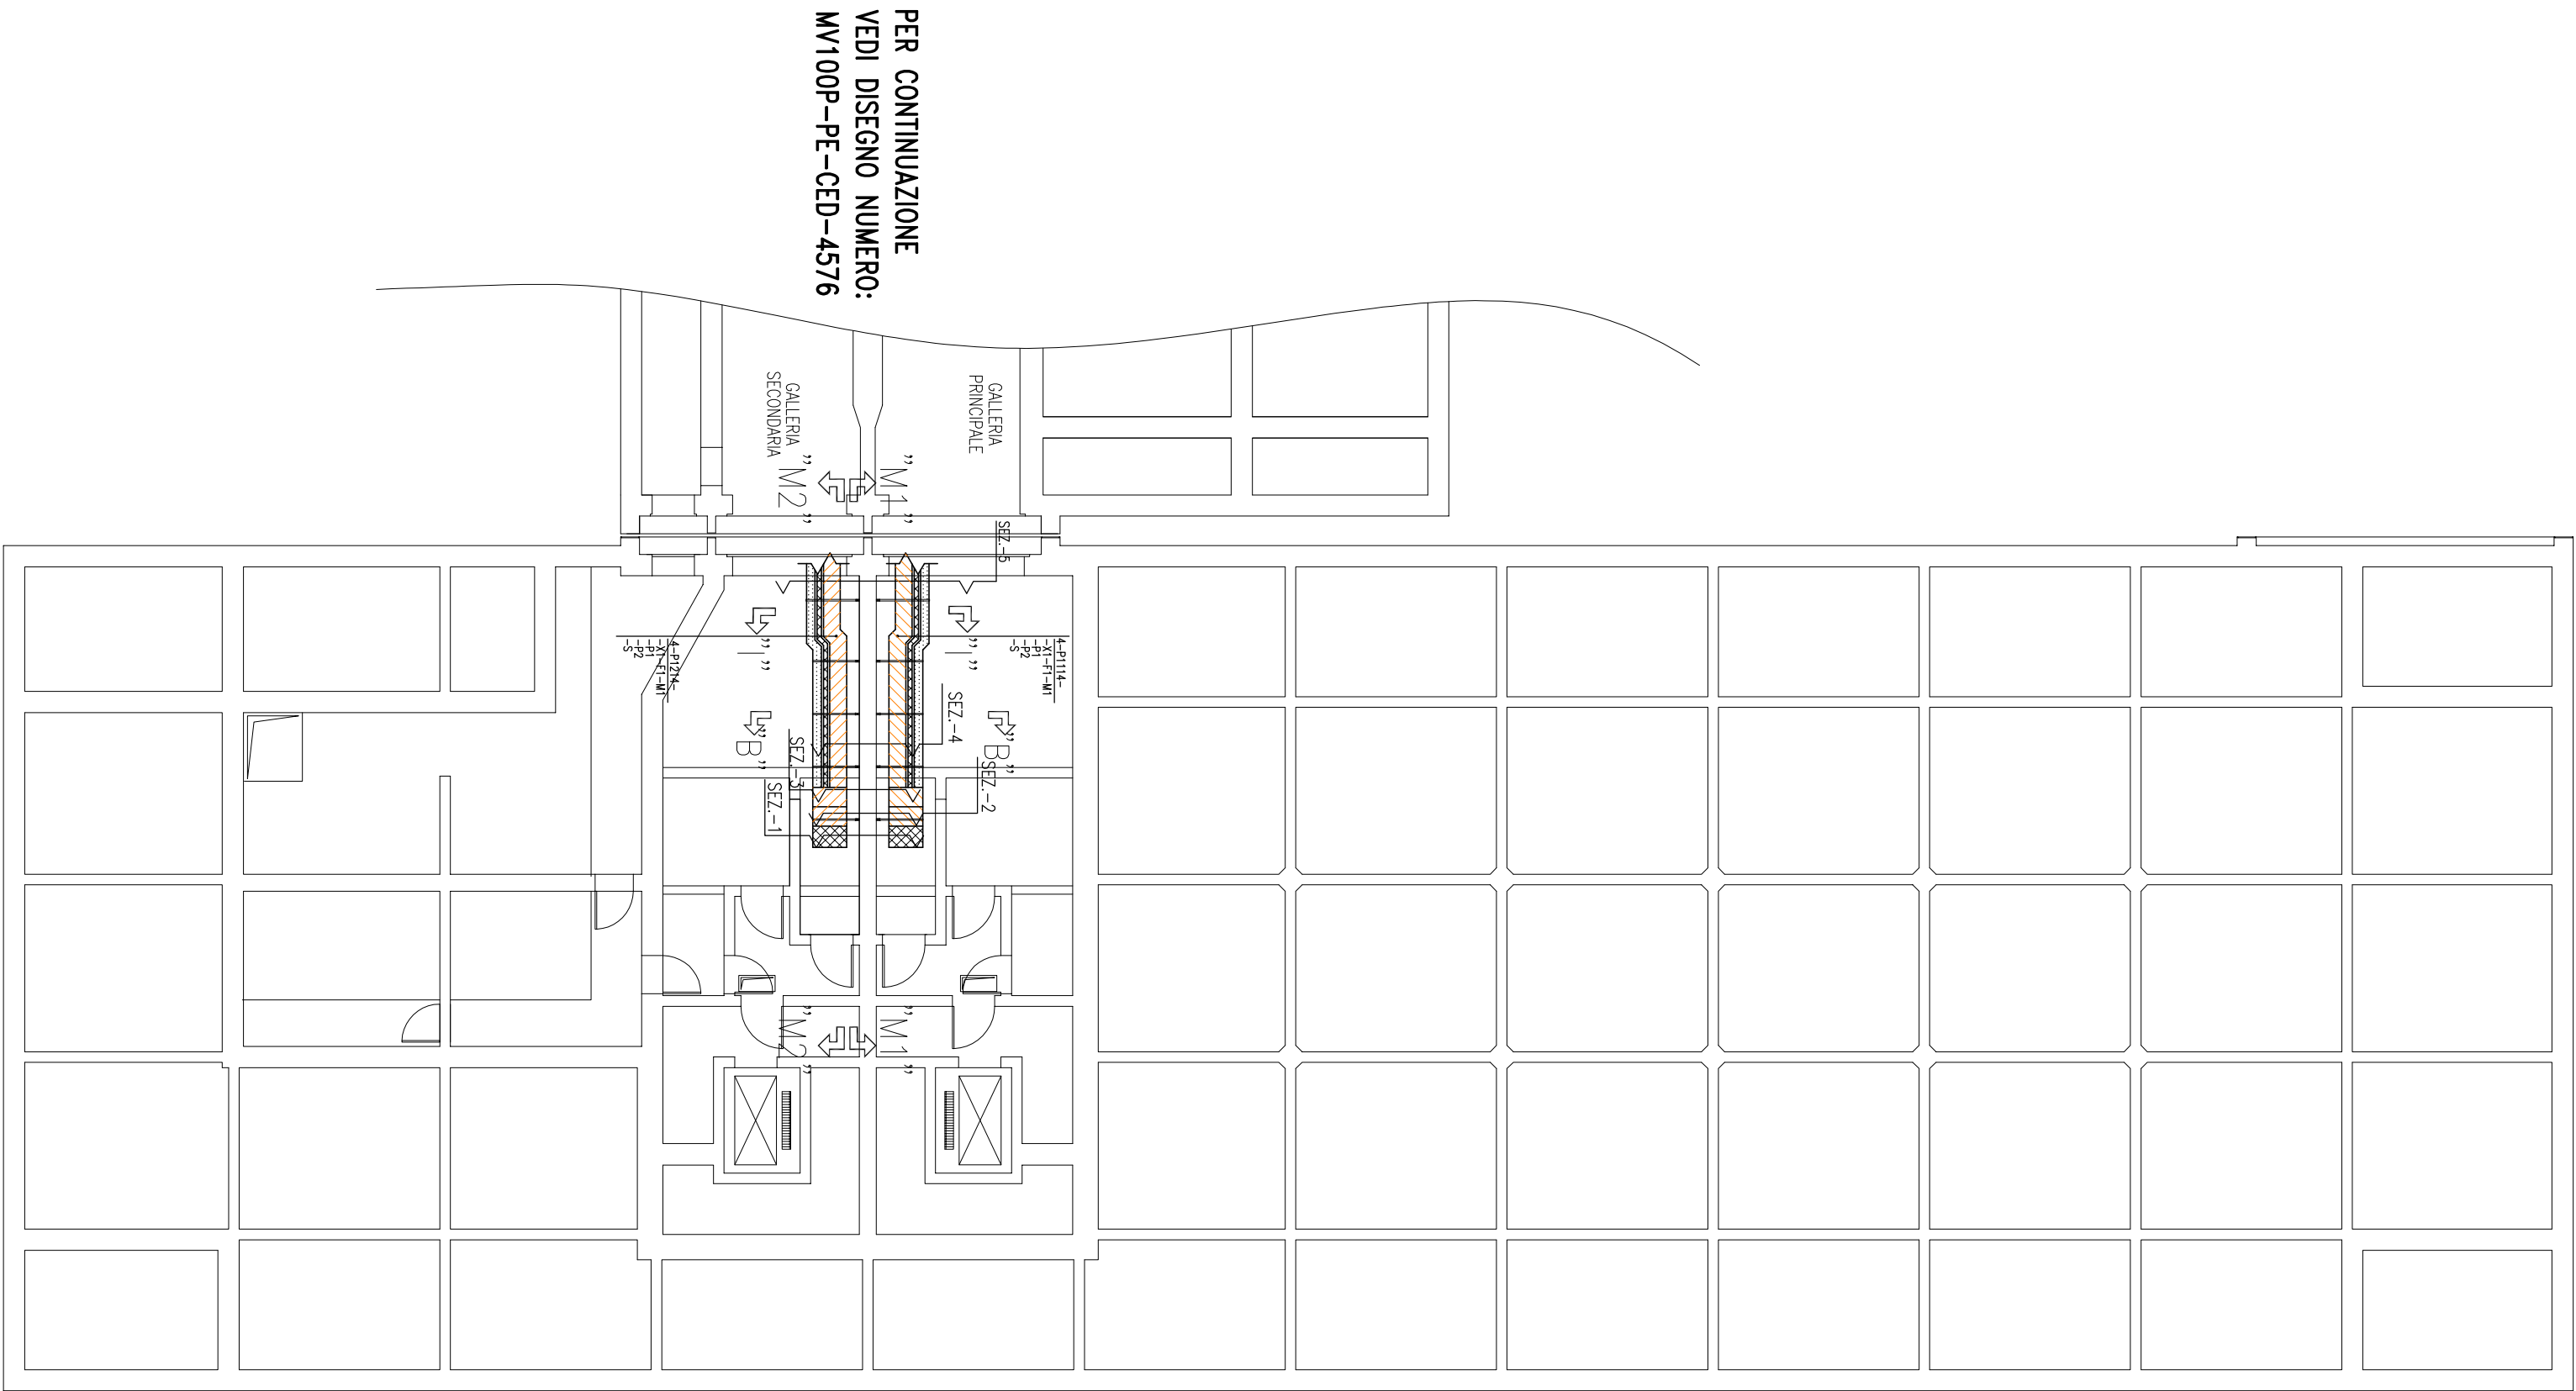

PIANTA CHIAVE



DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

M/100P-PE-CED-0302	IMPIANTI ELETTRICI-ELENCO CAVI
M/100P-PE-CED-6501	IMPIANTI ELETTRICI-LEGENDA SIMBOLI
M/100P-PE-CES-0135	IMPIANTI ELETTRICI-VIE CAVI-SPECIFICA TECNICA
M/100P-PE-CED-4578	IMPIANTI ELETTRICI-VIE CAVI-GALLERIE E CASSONI
M/100P-PE-CED-4583	IMPIANTI ELETTRICI-VIE CAVI-CASSONE DI SPALLA NORD-GALLERIA PRINCIPALE
M/100P-PE-CED-4584	IMPIANTI ELETTRICI-VIE CAVI-CASSONE DI SPALLA NORD-GALLERIA SECONDARIA
M/100P-PE-CZZ-0002	CRITERI DI SIGILATURA E NUMERAZIONE EDIFICI, APPARECCHIATURE E MATERIALI

NOTE

- 1-TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm, SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO
- 2-TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m s.l.m.m.
- 3-TUTTE LE QUOTE DI INSTALLAZIONE DELLE PASSERELLE INDICANO LA DISTANZA TRA FONDO PASSERELLA
- 4-I SUPPORTI DELLE PASSERELLE SONO INSTALLATI A DISTANZA 1250 mm UNO DALL'ALTRO, SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO
- 5-AL TERMINE DELLA POSA CAVI, TUTTE LE APERTURE ANDRANNO ADEGUATAMENTE SIGILLATE CON OPORTURNI MATERIALI. TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI REI ANDRANNO ADEGUATAMENTE SIGILLATI CON OPORTURNI SBARRAMENTI ANTIFIAMMA (VEDI SPECIFICA TECNICA)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO A VALERE SULLA LEGGE DI STABILITA' PER IL 2014 N.147 DEL 27/12/2013 (LAVORI)
INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO
(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS CHL1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: CHL1.50
WBE: CHL1.50.PE.10

BOCCA DI CHIOGGIA IMPIANTI IMPIANTI ELETTRICI		CASSONE DI SPALLA NORD VIE CAVI - PLANIMETRIA	
ELABORATO M. BUSETTO	CONTROLATO	G. ZAROTTI	APPROVATO F. PINTON
N. ELABORATO M/100P-PE-CED-4664-TH-C0	CODICE FILE M/100P-PE-CED-4664-TH-C0.dwg	DATA	5 Marzo 2014

CONSORZIO “VENEZIA NUOVA”

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE VERIFICATO V. Ardene	PROGETTAZIONE ESECUTIVA Ing. Alberto Scotti
CONSORZIO VENEZIA NUOVA Ing. Il. Rodi	Ing. Paolo Pizzoni