



PIANTA A QUOTA COPERTURA

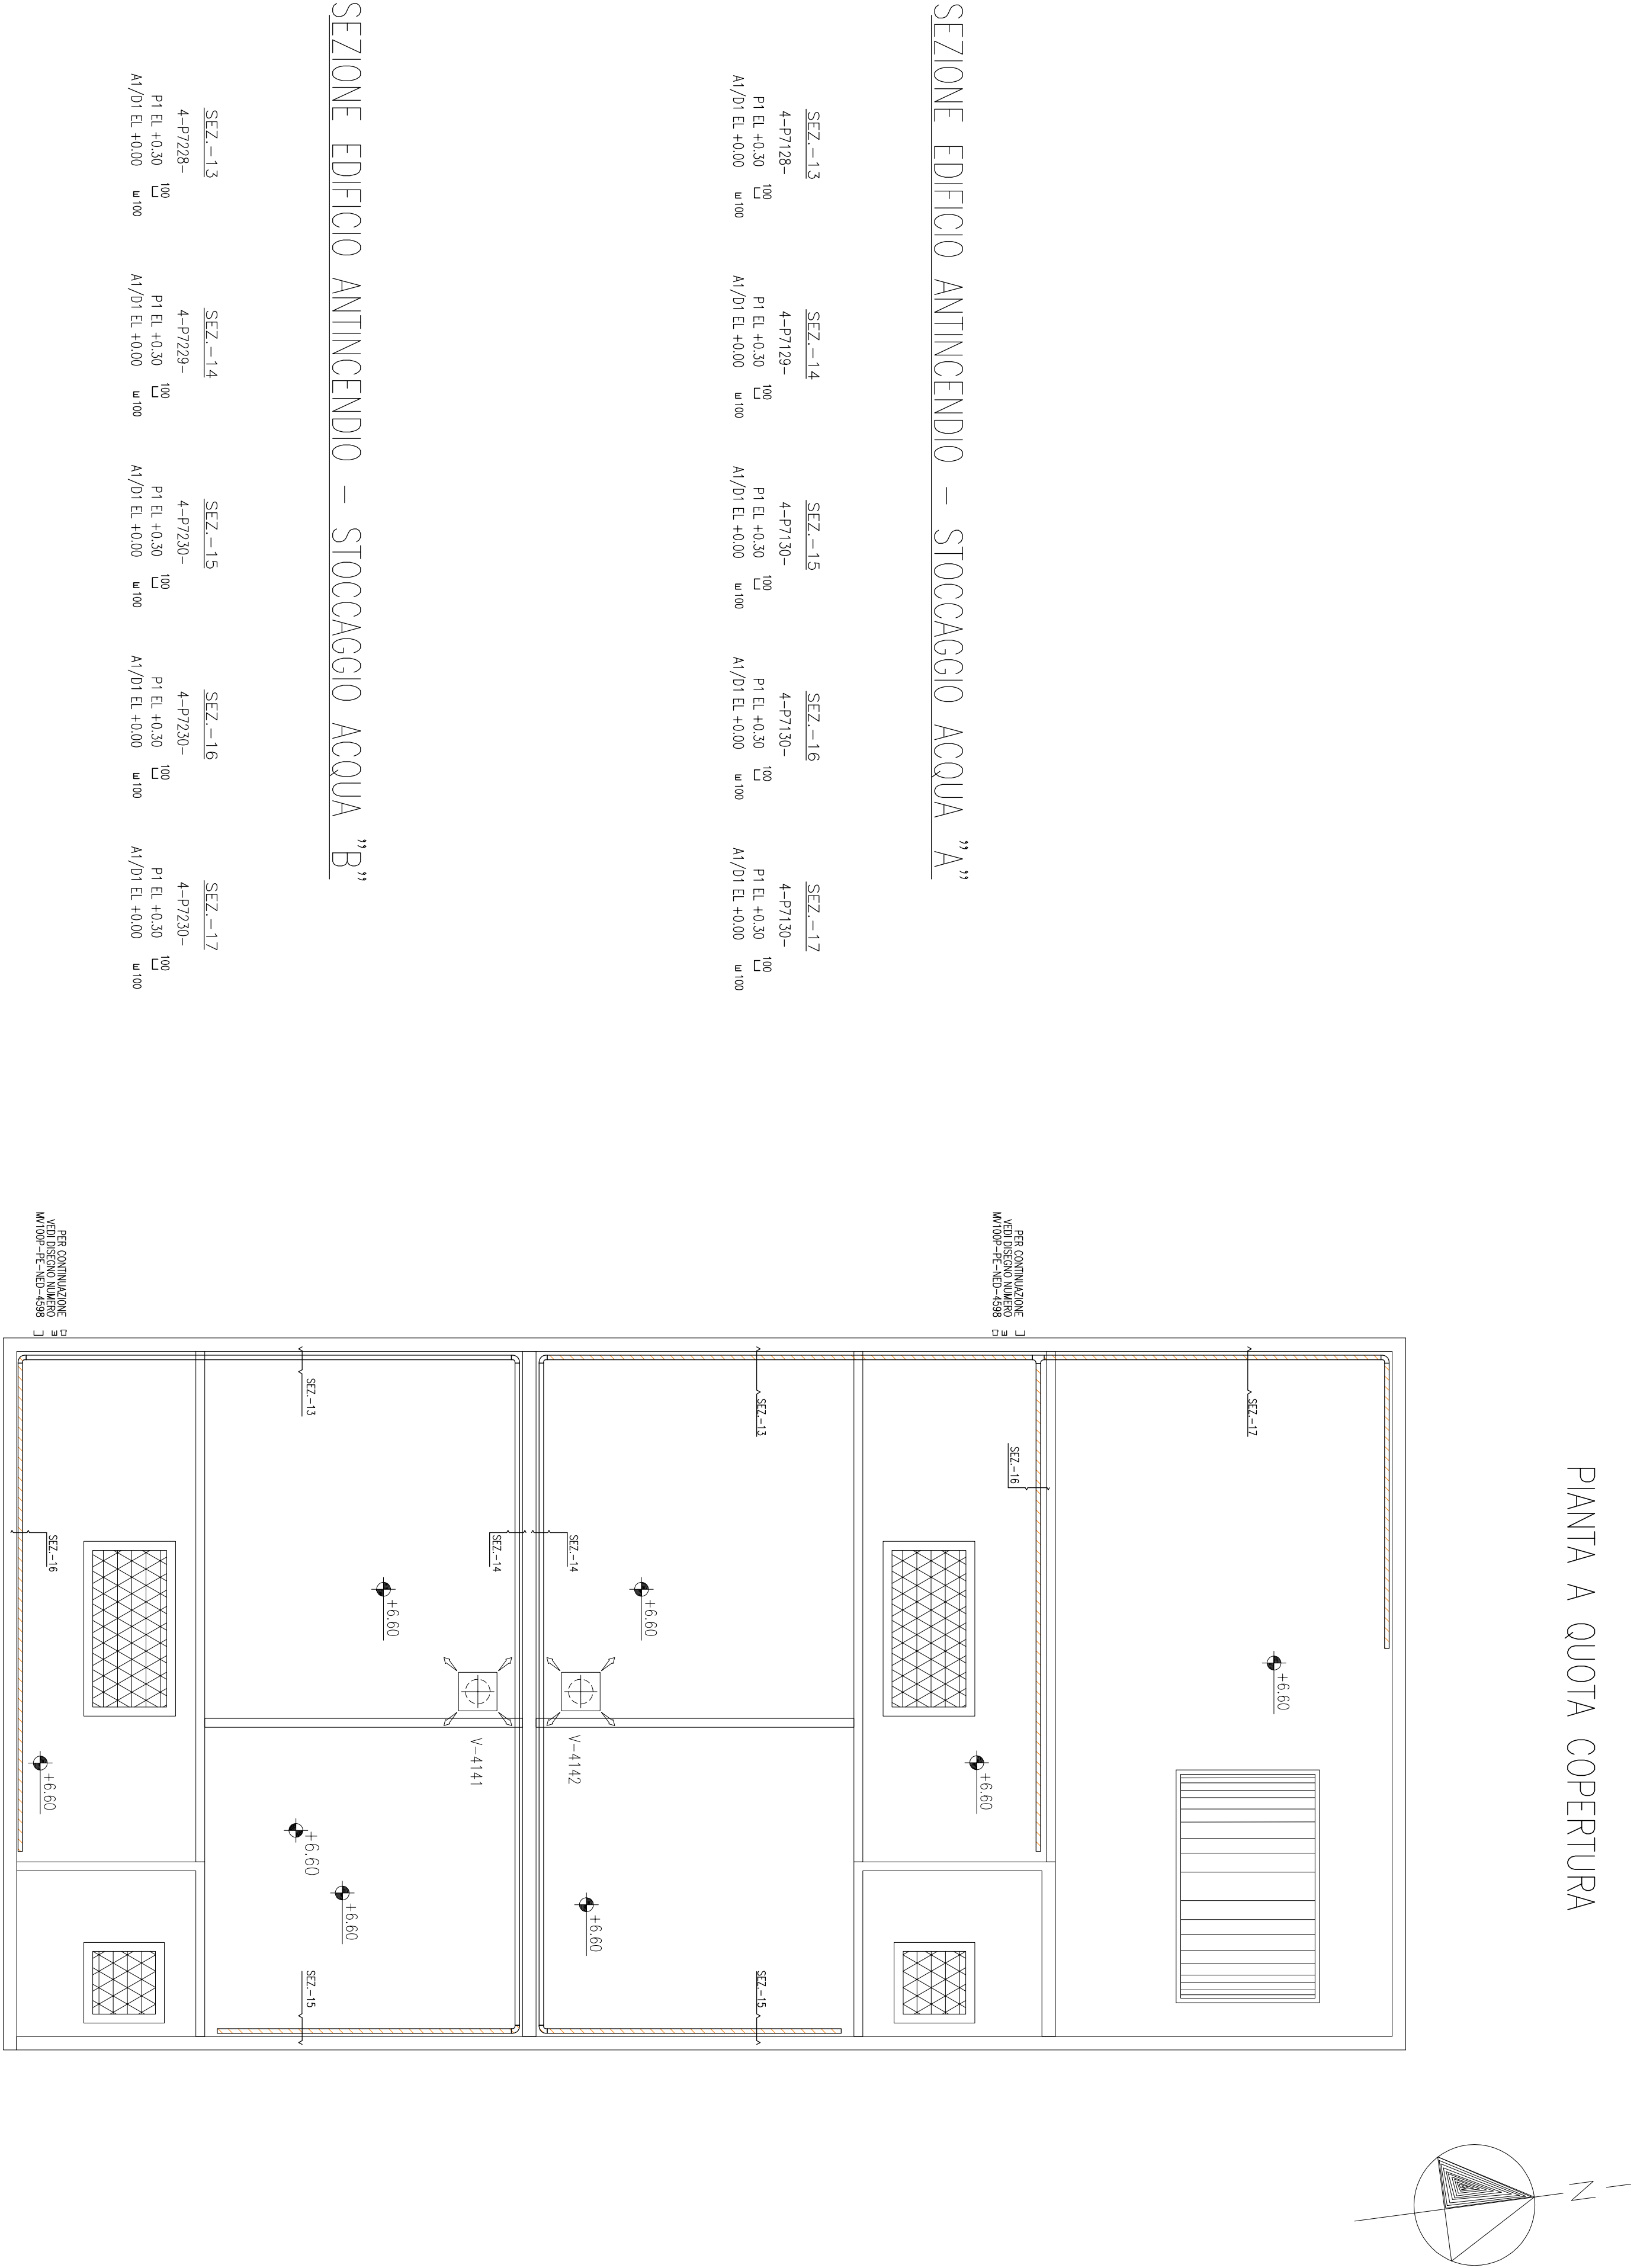

PIANTA CHIAVE



DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

MV100P-PE-CED-4601	IMPIANTI ELETTRICI-VE CAVI-PLANIMETRIA GENERALE
MV100P-PE-CEL-0302	IMPIANTI ELETTRICI-ELENOCO CAVI
MV100P-PE-CED-6601	IMPIANTI ELETTRICI-LEGENDA SIMBOLI ELETTRICI
MV100P-PE-CES-0135	IMPIANTI ELETTRICI-VE CAVI-SPECIFICA TECNICA

NOTE

- 1-TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm, SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO.
- 2-TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m s.l.m.m.
- 3-TUTTE LE QUOTE DI INSTALLAZIONE DELLE PASSERELLE INDICANO LA DISTANZA TRA FONDO PASSERELLA E PIANO DI CALPESTIO.
- 4-AL TERMINE DELLA POSA CAVI, TUTTE LE APERTURE ANDRANNO ADEGUATAMENTE SIGILLATE CON OPSPORTINI MATERIALI. TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI REI ANDRANNO ADEGUATAMENTE SIGILLATI CON OPSPORTINI SBARDAANTI ANTIFIAMMA. (VEDI SPECIFICA TECNICA)

CO	05/03/14	EMISSIONE	MB	GZ	FP
REVISIONE		DESCRIZIONE	EL.	CON.	APP.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI					
MAGISTRATO ALLE ACQUE					

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984  
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991  
ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)  
ATTO ATTUATIVO A VALERE SULLA LEGGE DI STABILITA' PER IL 2014 N.147 DEL 27/12/2013 (LAVORI)  
INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA  
CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO  
(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: CH.L1.50  
WBE: CH.L1.50.PE.10

BOCCA DI CHIOGGIA		
IMPIANTI		
IMPIANTI ELETTRICI		
IMPIANTI ELETTRICI		
EDIFICIO ANTINCENDIO / ARIA SERVIZI E STRUMENTI		
VIE CAVI -PIANTA A QUOTA COPERTURA		

ELABORATO	M. BUSETTO	CONTROLLATO	G. ZAROTTI	APPROVATO	F. PINTON
N. ELABORATO	MV100P-PE-CED-4598-TH-C0	CODICE FILE	MV100P-PE-CED-4598-TH-C0.dwg	DATA	5 Marzo 2014

CONSORZIO “VENEZIA NUOVA”

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE	VERIFICATO	CONTROLLATO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
V. Ardene	M. Broletto		

CONSORZIO VENEZIA NUOVA  
Ing. R. Rodi

Ing. Fabio Pinzon

DOCUMENTO VALIDO SOLAMENTE PER VIE CAVI



SEZIONE EDIFICIO ANTINCENDIO - STOCCAGGIO ACQUA "B"

SEZ.-13	SEZ.-14	SEZ.-15	SEZ.-16	SEZ.-17
4-P7230-100	4-P7230-100	4-P7230-100	4-P7230-100	4-P7230-100
P1 EL. +0.30	P1 EL. +0.30	P1 EL. +0.30	P1 EL. +0.30	P1 EL. +0.30
A1/D1 EL. +0.00	A1/D1 EL. +0.00	A1/D1 EL. +0.00	A1/D1 EL. +0.00	A1/D1 EL. +0.00

PER CONSULTAZIONE  
VEDI PROGETTO TUBERIE  
MV100P-PE-CE-0598